

ПЛАТА КОММУНИКАЦИИ МИНИТРОНИКА ПКМ-1

Руководство по эксплуатации
ЮНИТ.425531.033 РЭ ред.3
2009

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на плату коммуникации ПКМ-1 (далее плату), предназначенную для работы с приемно-контрольным прибором ППКОПУ 01121-24/8-1 «Минитроник 24/8» ТУ 4372-001-42828569-02 (далее ПКП).

1.2. Плата предназначена для передачи полученных от ПКП сообщений на внешние устройства с помощью интерфейса RS-232/485, а также для получения от них команд управления.

1.3. Плата устанавливается в корпусе ПКП и подключается к разъему расширения (см. руководство по эксплуатации ПКП). Внешние устройства подключаются при помощи стандартного 9-pin 0- модемного кабеля.

1.4. Плата имеет индивидуальный адрес и позволяет подключать к внешнему устройству до 64 ПКП.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Комплект поставки указан в таблице 1.

Табл. 1

№ пп	Комплектующие	Кол-во	Условное обозначение
1	Плата коммуникации	1	ПКМ-1
2	Кабель переходной плоский	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	ЮНИТ.425531.033 РЭ
4	Упаковка	1	

Протокол связи предоставляется отдельно, по требованию.

2.2. Обозначение платы при ее заказе: "Плата коммуникации ПКМ-1 ТУ 4372-001-42828569-02".

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Плата рассчитана на круглосуточную и непрерывную работу в условиях, соответствующих атмосфере типа 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2. Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

3.3. По помехоэмиссии и устойчивости к промышленным радиопомехам плата соответствует требованиям второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92 и ГОСТ Р 53325-2009.

3.4. Количество дополнительных реле 2.

3.5. Контакты реле выдерживают ток при напряжении переменного тока 220В или постоянного 24В, не более 2А.

3.6. Температурный диапазон работоспособности от 0°С до +50°С.

3.7. Габаритные размеры платы, не более 70x65x20 мм.

3.8. Масса платы, не более 0,1 кг.

3.9. Плата является ремонтируемым изделием. Срок службы платы не менее 10 лет.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование плат в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого или открытого транспорта в контейнерах или ящиках, при этом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом. Значения климатических и

механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

4.2. Платы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

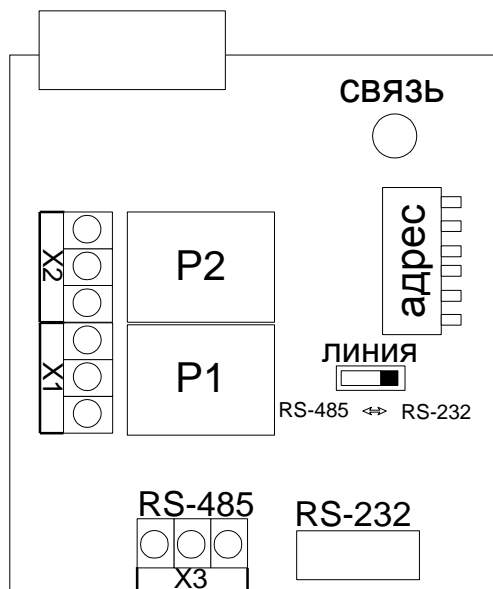


Рис. 1. Внешний вид платы

5.1. Подключить плату к разъему расширения ПКП и зафиксировать с помощью пластиковой стойки. Подключить плоский шлейф к разъему на плате и вывести его из корпуса ПКП.

5.2. Произвести установку адреса платы. Адрес устанавливается в двоичной системе счисления.

Положение переключателя ON соответствует «0».

Положение переключателя OFF соответствует «1».

5.3. Переключатель «Линия» предназначен для выбора линии связи RS-232/485.

5.4. Включить ПКП. Постоянное свечение индикатора «связь» свидетельствует о наличии связи между ПКП и платой. При отсутствии связи с ПКП индикатор переходит в прерывистый режим свечения.

5.5. Режим работы дополнительных реле.

- Реле 1 включается при возникновении сигнала Пожар в ШС №2 ПКП.

- Реле 2 включается при возникновении сигнала Пожар в ШС №3 ПКП.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Плата является необслуживаемым изделием и при неисправности подлежит замене.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие гарантирует соответствие платы требованиям ТУ 4372-001-42828569-02 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации и хранения платы в упаковке – 2 года со дня изготовления.

7.3. Гарантия прекращается досрочно в случае:

- механических повреждений изделия;
- наличия следов агрессивных жидкостей, паров.

7.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и устройство платы, не приводящие к ухудшению ее параметров.

7.5. Гарантийное обслуживание и ремонт производится ЗАО «ЮНИТЕСТ», Россия, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5/7, стр.10.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плата коммуникации ПКМ-1, заводской номер _____, соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-42828569-02 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель СТК _____

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Плата коммуникации ПКМ-1, заводской номер _____, упакована согласно требованиям ТУ 4372-001-42828569-02

Дата упаковки _____

Упаковщик _____

М.П.